

Doğrudan Temin Numarası	26DT224614
İşin Adı	Üniversitemiz birimlerinin ve Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan isimlik, kaşe, kapı tabelası, yön levhası ve kampüs geçiş sistemine ait yönlendirme tabelalarının alımı.
Doğrudan Temin Türü - Maddesi	Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında)
Branş Kodları (OKAS)	30192153,34924000,44423400,44423450
Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat	11.02.2026 14:00
Doğrudan Temin Durumu	Doğrudan Temin Duyurusu Yayınlanmış
Birim Fiyat Teklif Cetveli	İNDİR

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Doğrudan Temin Numarası :26DT224614
Malın Adı :Üniversitemiz birimlerinin ve Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan
isimlik, kaşe, kapı tabelası, yön levhası ve kampüs geçiş sistemine ait yönlendirme
tabelalarının alımı.

Sıra No	A			B	
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	BARİYER KOLLARINA DUR YAZILI LEVHA	adet	20		
2	PLAKA TANIMA İŞARETÇİSİ	adet	15		
3	ÇIKIŞ İŞARETÇİSİ	adet	6		
4	HASTANE İŞARETÇİSİ	adet	5		
5	KAPI İSİMLİĞİ	adet	204		
6	KAŞE	adet	9		
7	TABELA 50X50	adet	5		
8	KAPI TABELASI 90X50	adet	1		
9	HMKÜ LOGO	adet	2		
10	ARAÇ GİYDİRME. Araçların ön iki kapısında daha önce yapılan ve zamanla deforma uğrayan folyolar ve tortuları temizlik ilaçlarıyla araç boyasına zarar vermeden sökümü ve temizlenen yüzeye H.M.K.Ü logo ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi resmi hizmete mahsustur ibarelerinin döküm folyonun ploterde kesilmiş olarak uygulanmalıdır.	adet	23		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

	Dur işareti Bariyer kollarına montaj edilmek suretiyle alüminyum kompozit 4 mm malzemeden imal çapı Q40 cm ölçülerinde espir fosfor yapıştırırmalı stickerlı ürün
	Plaka tanıma uyarı levhası 2 mm galvanizli sac ile imal 60*60 cm ölçülerinde espir fosfor yapıştırırmalı stekerli ürün 40*60 2 mm boyalı 2 mt boyunda profil ayaklı kapaklı İdarenin talep ettiği yerlere mevcut betona montaj 6 mm flanşlı ürün Tabelalar, renk ve ton bakımından İdarece onaylanmış renk standartlarında imal edilecektir
	Uyarı çıkış levhası 2 mm galvanizli sac ile imal 40*60 cm ölçülerinde espir fosfor yapıştırırmalı stickerlı ürün 40*60 *2 mm boyalı profil ayaklı kapaklı idarenin talep ettiği yerlere mevcut betona montaj 6 mm flanşlı ürün Tabelalar, renk ve ton bakımından İdarece onaylanmış renk standartlarında imal edilecektir
	Hastaneyi gösteren uyarı levhası 2 mm galvanizli sac ile imal 40*60 cm ölçülerinde espir fosfor yapıştırırmalı stickerlı ürün 40*60 *2 mm boyalı profil ayaklı kapaklı idarenin talep ettiği yerlere mevcut betona montaj 6 mm flanşlı ürün Tabelalar, renk ve ton bakımından İdarece onaylanmış renk standartlarında imal edilecektir
	Not : Ürünlerin tamamı betona montaj idarenin talep ettiği yerlere flanşla vida ve dübelle montaj edilecektir.

Hakan KIRAN
İnşaat Teknikeri



HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİRİMLERİN VE DAİRE
BAŞKANLIĞIMIZIN İHTİYAÇ DUYULAN İSİMLİK, KAŞE, TABELA VE YÖN LEVHASI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

S.NO	MALZEMENİN ADI
1	KAPI İSİMLİĞİ -30x16 cm ebatlarında olmalıdır. -Üzeri Alüminyum gümüş renk kaplama olmalıdır. -Arka mekanizması plastik ve opsiyonel değiştirilebilir olmalıdır. -Ön yüz aparatlı olmalıdır. -Ürün üzeri döküm folyo plotter kesim harf yapıştırma nitelikli olmalıdır. - Montaj işlemi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
2	KAŞE -7,5x8x4 cm ebatlarında olmalıdır. -Plastik malzemeden olmalıdır. -İç paneli yön aparatlı olmalıdır. -Çıkarılabilir mürekkep hazneli olmalıdır. -İsme özel döküm plastik yazı nitelikli olmalıdır.
3	TABELA -50x50 cm ebatlarında olmalıdır. -Yüzeyi alüminyum kompozit olmalıdır. -Kompozit içi 40x60mm profil olmalıdır. -Kurum amblemi dış etkenlere dayanıklı UV baskılı folyo olmalıdır. -Montaj işlemi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4	KAPI TABELASI -90x50 cm boyutlarında olmalıdır. -Dekota malzeme 8 mm kalınlığında olmalıdır. -Üzeri dış etken ve solmalara karşı dayanıklı UV baskılı olmalıdır. -Kurum amblemi dış etkenlere dayanıklı UV baskılı folyo olmalıdır. - Montaj işlemi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
5	LOGO Logonun dış çapı net 75 cm olacaktır. Dairesel formda olmalı kenarlarında çapak veya kesim hatası bulunmamalıdır. Kullanılan malzemenin dış ortam şartlarında solma ve deformasyona karşı 2 yıl garantisi olmalıdır. Montaj işlemi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.


Not: İstekli firmalar tarafından yerinde görmek suretiyle tekliflerini verebileceklerdir.


Halil İbrahim UÇURLU
Mobilya Teknikeri

RESMİ ARAÇ
PARK YERİ

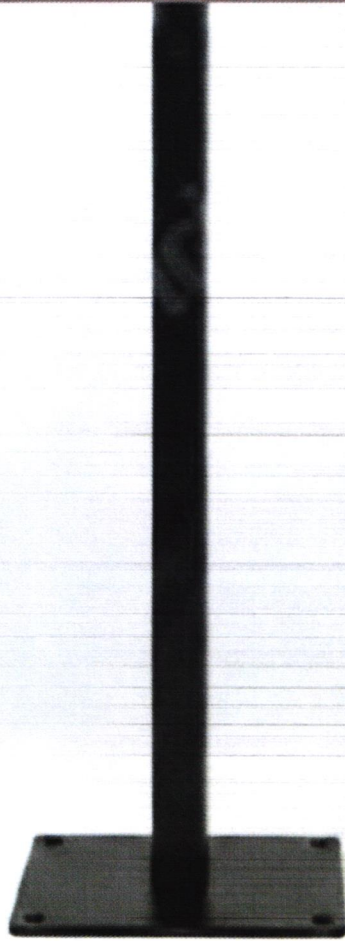

DİKKAT BU ALAN
KAMERA İLE
İZLENMEKTEDİR









Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ

